

RELATÓRIO TÉCNICO

Nº 012/2021

DOCUMENTO: Contrato 016/2021 - Processo Administrativo Nº 2410/2021

DATA: 06/09/2021

ASSUNTO: Atendimento ao Termo de Referência do Contrato

Versa o presente parecer sobre da solicitação exarada em 03/09/2021 da Ilmº Srº Robson Barreto Santana, Administrador da Fortaleza Ambiental, qual pede o manifesto desta Gerencia, sobre o atendimento da solicitação do Serviço Autônomo de Água do Município de Santo Antônio de Pádua para atendimento ao Contrato 016/2021 em seu Termo de Referência relativo ao Período de 01/08/2021 a 31/08/2021 ao que tange as principais ações desenvolvidas por essa Companhia:

- Foram realizadas obras de reforma como pintura, correções na alvenaria da Estação de Tratamento de Água do Distrito de São Pedro.



- Foi realizada manutenção preventiva nos equipamentos subterrâneos e limpeza dos **Poço I e II** do Distrito de **Monte Alegre** através de processos mecânicos e químicos - desinfecção/desincrustação com equipe técnica especializada com sistema de Bombeamento para limpeza com a utilização de desincrustante e bactericida à base de ácidos orgânicos combinados, biodegradável e isento de

FRANCISCO JOSE
COUTINHO
NETO:08761145750

Assinado de forma digital por
FRANCISCO JOSE COUTINHO
NETO:08761145750
Dados: 2021.09.06 10:39:47 -03'00'

fosfato, para uso na limpeza de poço tubular, desobstruindo as entradas de água e tubulações melhorando a oferta de água com a nova vazão dos poços.



- Foi contratada empresa independente e especializada em Análise de Água, certificada pelo INMETRO para que realizasse a coleta de água bruta e Tratada de todas captações e Estações de Tratamento de Água visando dar confiabilidade ao sistema, além e atender legislação em vigor.



Assinado de forma digital por FRANCISCO JOSE COUTINHO
NETO:08761145750
Dados: 2021.09.06 10:40:02 -03'00'

■ Foram realizadas obras de reforma como pintura, correções na alvenaria, recuperação completa da estrutura metálica que sustenta os tanques de decantação, além de melhorias no laboratório, cozinha e sanitário da Estação de Tratamento de Água do Distrito de **Ibitinema**.




■ Continuamos o trabalho de recuperação das estruturas físicas e operacionais (bombas, motores e equipamentos) de todas elevatórias do Sistema de Abastecimento, nesta foto podemos visualizar a demolição da antiga Elevatória Laranjal, que abastece a parte Alta da Cidade Nova. No fundo a construção da nova com equipamentos modernos, com operação remota dando confiabilidade operacional ao sistema.



FRANCISCO JOSE
COUTINHO
NETO:08761145750

Assinado de forma digital por
FRANCISCO JOSE COUTINHO
NETO:08761145750
Dados: 2021.09.06 10:40:16
-03'00'

■ Foi realizada a expansão do sistema de telemetria para o Booster Gabry, com a inclusão no supervísório dados técnicos de comunicação remota, onde podemos ter acesso em tempo real todos dos dados técnicos para operação do conjunto Motor Bomba que abastece aquela região.

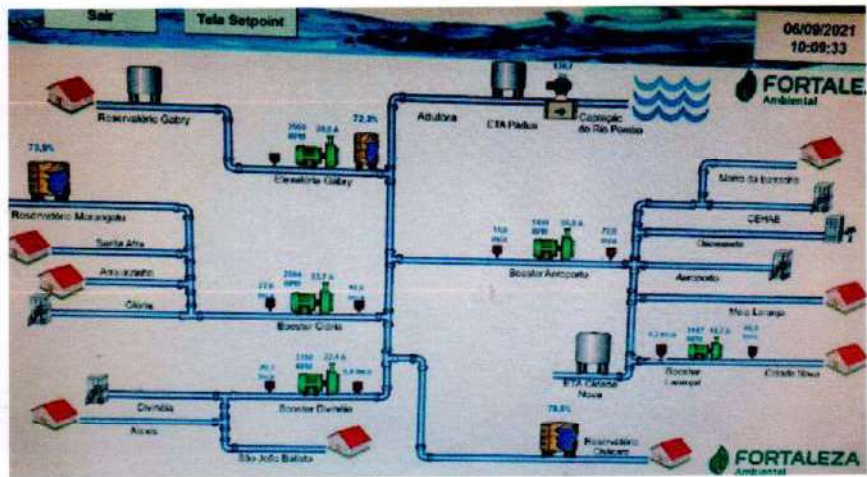

■ Foi realizada dragagem preventiva na captação do distrito de Monte Alegre, visando melhoria das condições físicas da água bruta captada.



É o que temos a relatar.

FRANCISCO JOSE COUTINHO
NETO:08761145750
Assinado de forma digital por FRANCISCO JOSE COUTINHO NETO:08761145750
Data: 2021.09.06 10:40:35 -03'00'
Francisco José Coutinho Neto
Gerencia de Controle da Qualidade e Seg. do Trabalho
ENGENHEIRO CIVIL – CREARJ 2011127884