

RELATÓRIO TÉCNICO

Nº 015/2021

DOCUMENTO: Contrato 016/2021 - Processo Administrativo Nº 2410/2021

DATA: 04/11/2021

ASSUNTO: Atendimento ao Termo de Referência do Contrato

Versa o presente parecer sobre da solicitação exarada em 03/11/2021 da Ilm^o Sr^o Robson Barreto Santana, Administrador da Fortaleza Ambiental, qual pede o manifesto desta Gerencia, sobre o atendimento da solicitação do Serviço Autônomo de Água do Município de Santo Antônio de Pádua para atendimento ao Contrato 016/2021 em seu Termo de Referência relativo ao Período de 01/10/2021 a 31/10/2021 ao que tange as principais ações desenvolvidas por essa Companhia:

- Implementação definitiva do **Centro de Operações**, dando maior confiabilidade e monitoramento em tempo real das operações de captação e distribuição de água do Município.



FRANCISCO JOSE
COUTINHO
NETO:08761145750

Assinado de forma digital por
FRANCISCO JOSE COUTINHO
NETO:08761145750
Dados: 2021.11.04 11:48:08 -03'00"

■ Acreditamos que a qualificação de um profissional é fundamental para que uma empresa ofereça cada vez mais serviços de qualidade. Realizamos treinamentos com nossos colaboradores de operação das Estações de Tratamento de Água (ETAs), onde podemos realizar uma qualificação sobre a portaria MS 888/2021 e aulas práticas. A capacitação permitiu o aperfeiçoamento da operação, e conseqüentemente trará ainda mais qualidade a água fornecida além da aplicação e uso correto dos insumos que trazem uma boa performance do processo e a melhoria no serviço prestado a população.



■ Realização contínua e diária e implantação de boas práticas de Segurança do Trabalho para nossos colaboradores.




FRANCISCO JOSE
COUTINHO
NETO:0876114575
0

Assinado de forma digital
por FRANCISCO JOSE
COUTINHO
NETO:08761145750
Dados: 2021.11.04 11:47:5
-03'00'

- Realização grande operação para manutenção preventiva da Estação de Tratamento de Água da Cidade Nova, precavendo o período do verão, para que a mesma opere com oferta total de abastecimento pleno naquela região.




- Realização de manutenção preventiva nos equipamentos de medição da qualidade da Água da Estação de Tratamento de Pádua, dando maior confiabilidade nos instrumentos utilizados.

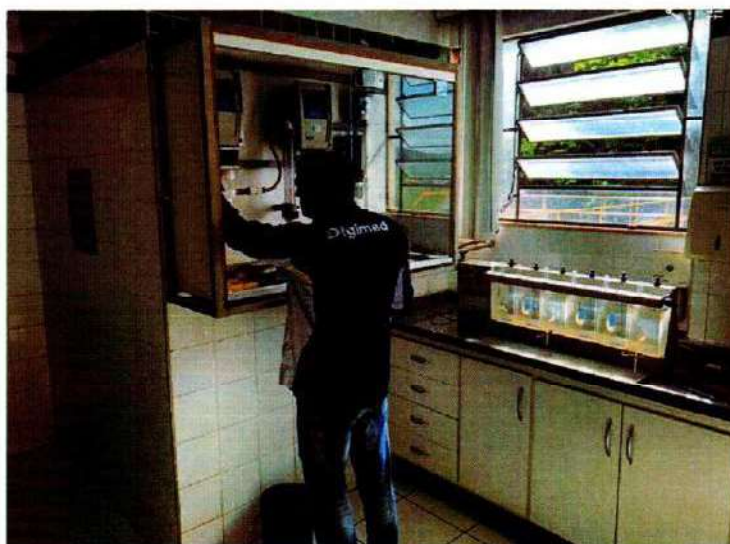

FRANCISCO JOSE
COUTINHO
NETO:08761145750

Assinado de forma digital
FRANCISCO JOSE COUTINI
NETO:08761145750
Dados: 2021.11.04 11:48:2
-03'00'


■ Equipes operacionais vem se destacando no caça-fraude, onde são realizadas vistorias toda as semanalmente em diversos pontos do município no combate ao furto de água, pois além de crime o gasto descontrolado dos que furta, muitas vezes prejudica os vizinhos do criminoso, tirando água da rede que poderia atender a muitas pessoas.

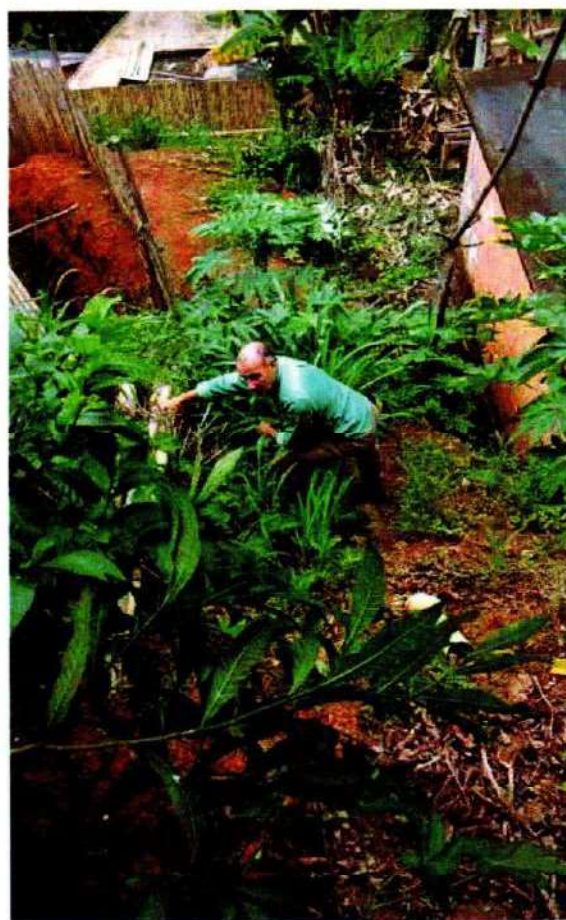

FRANCISCO JOSE
COUTINHO
NETO:08761145750

Assinado de forma digital por
FRANCISCO JOSE COUTINHO
NETO:08761145750
Dados: 2021.11.04 11:48:38 -03'0

■ Equipes operacionais de plantão, dando todo apoio as obras de ampliação da RJ-186, realizando as alterações sugeridas pela equipe de Engenharia do DER-RJ para que não cause nenhuma descontinuidade aos serviços dessa permissionária a população atendida naquela região.

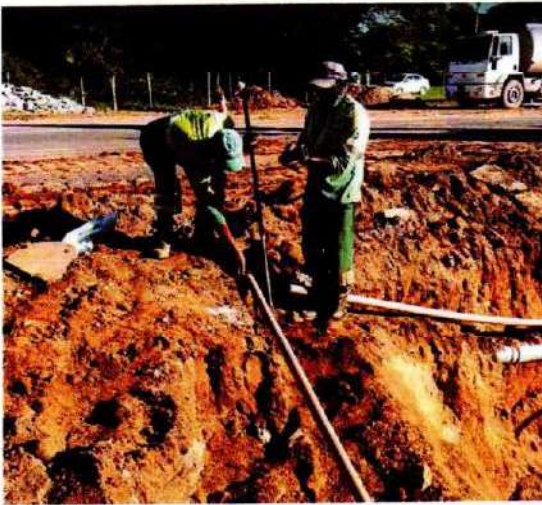


■ Foi realizada Manutenção preventiva da bomba subterrânea e limpeza do Poço II do Distrito de Ibitiguaçu através de processos mecânicos e químicos – desinfecção/desincrustação com equipe técnica especializada com sistema de Bombeamento para limpeza com a utilização de desincrustante e bactericida à base de ácidos orgânicos combinados, biodegradável e isento de fosfato, para uso na limpeza de poço tubular, desobstruindo as entradas de água e tubulações e novo cálculo de vazão do poço durante 12 horas



FRANCISCO JOSE
COUTINHO
NETO:08761145750

Assinado de forma digital por
FRANCISCO JOSE COUTINHO
NETO:08761145750
Dados: 2021.11.04 11:48:51
-03'00'

- Execução de extensão de 50 m de rede (60 DN) na localidade do Sape em Ibitinema ampliando assim oferta de água potável para comunidade da localidade.

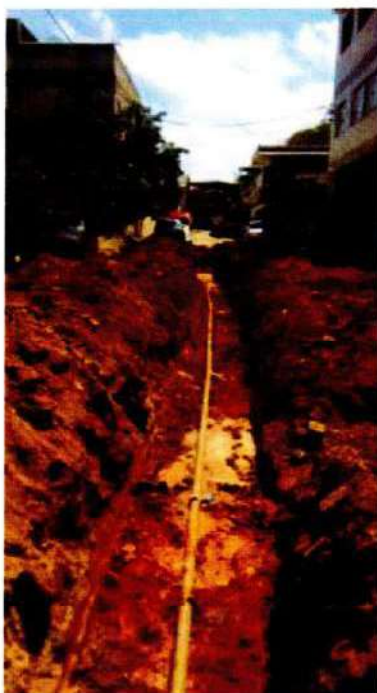

É o que temos a relatar.

FRANCISCO JOSE
COUTINHO

NETO:08761145750

Francisco José Coutinho Neto

Assinado de forma digital por
FRANCISCO JOSE COUTINHO

NETO:08761145750

Data: 2011.11.04 11:49:06 -03'00'

Gerencia de Controle da Qualidade e Seg. do Trabalho
ENGENHEIRO CIVIL – CREA/RJ 2011127884