

RELATÓRIO TÉCNICO

Nº 017/2021

DOCUMENTO: Contrato 016/2021 - Processo Administrativo Nº 2410/2021

DATA: 07/01/2022

ASSUNTO: Atendimento ao Termo de Referência do Contrato

Versa o presente parecer sobre da solicitação exarada em 03/01/2022 da Ilmº Srº Robson Barreto Santana, Administrador da Fortaleza Ambiental, qual pede o manifesto desta Gerencia, sobre o atendimento da solicitação do Serviço Autônomo de Água do Município de Santo Antônio de Pádua para atendimento ao Contrato 016/2021 em seu Termo de Referência relativo ao Período de 01/12/2021 a 31/12/2021 ao que tange as principais ações desenvolvidas por essa Companhia:

- Foi Realizada a substituição de 150 metros de rede de ferro de 60 DN que estava parcialmente obstruída e deteriorada por rede DN 75 de PVC na Rua Allan Kardec no Bairro Tavares, otimizando o abastecimento na localidade.



■ Foi Realizada extensão de 200 metros de Rede DN 60 para interligação do Booster Laranjal nas casas populares próximo a biquinha da Cidade Nova, resolvendo definitivamente a questão de abastecimento do local.



■ Reforma completa do atendimento comercial, além de manter a estrutura conservada, otimiza o atendimento dando maior conforto aos usuários.



ANTES

FRANCISCO JOSE
COUTINHO
NETO:08761145750

Assinado de forma digital por
FRANCISCO JOSE COUTINHO
NETO:08761145750
Dados: 2022.01.10 11:53:44
-03'00'



DEPOIS


■ Foi realizada manutenção preventiva nos equipamentos subterrâneos, troca do bombeador e limpeza dos Poço do Distrito de Boa Nova através de processos mecânicos e químicos – desinfecção/desincrustação com equipe técnica especializada com sistema de Bombeamento para limpeza com a utilização de desincrustante e bactericida à base de ácidos orgânicos combinados, biodegradável e isento de fosfato, para uso na limpeza de poço tubular, desobstruindo as entradas de água e tubulações melhorando a oferta de água com a nova vazão dos poços.



FRANCISCO JOSE
COUTINHO
NETO:08761145750

Assinado de forma digital por
FRANCISCO JOSE COUTINHO
NETO:08761145750
Dados: 2022.01.10 11:53:58
-03'00'

- Reforma completa do Reservatório de Marangatu do Morro bela Vista, como pintura, conserto do telhado e ajustes no sistema de telemetria.

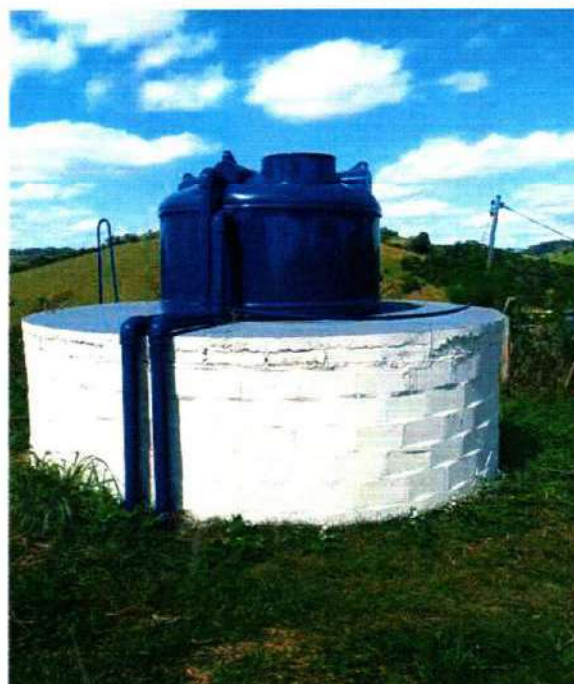


- Aquisição de bomba de 10 cv, reserva para Booster Divineia, dando maior segurança operacional ao sistema de abastecimento, principalmente aos Bairros Alexis, Divineia e São João Batista.



FRANCISCO JOSE COUTINHO
Assinado de forma digital por FRANCISCO JOSE COUTINHO
NETO:08761145750



■ Obras de melhoria do Booster Marangatu com instalação de válvulas de retenção e registro de controle de pressão, próximo ao Morro bela Vista, dando maior segurança operacional a rede que abastece o distrito.

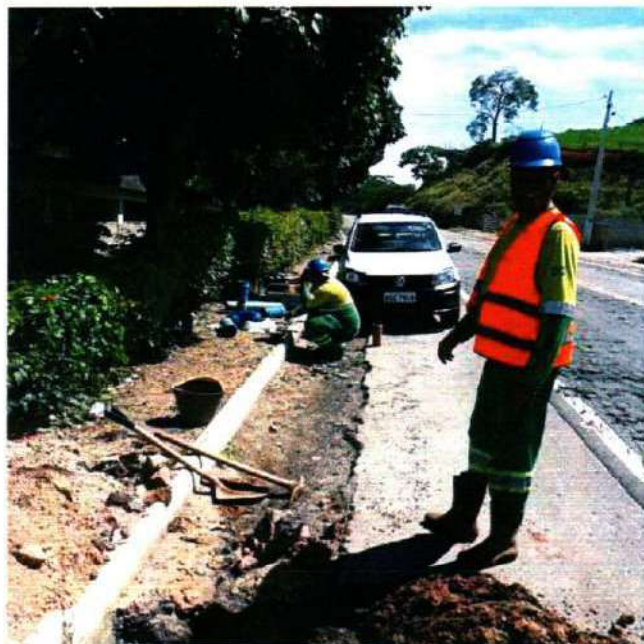

É o que temos a relatar.

FRANCISCO JOSE
COUTINHO

Francisco José Coutinho Neto
NETO:08761145750

Assinado de forma digital por
FRANCISCO JOSE COUTINHO

5750
Data: 2022.01.19 11:54:23 -03'00'
Órgão: Serviço de Controle da Qualidade e Seg. do Trabalho
ENGENHEIRO CIVIL – CREA/RJ 2011127884